

アデノ 対策

出来ていますか？



固定化できる持続性防菌成分

 Etak[®]



広島大学歯学部二川教授が開発

噴きかければ除菌バリアが
約1週間持続!

※全てのウイルス、菌に対して効果があるわけではありません。

Etak in フルプロテクション ZERO


菌・ウイルス 気になる所に!!



容量 2L

容量 5L

持続性防菌成分 Etak 配合

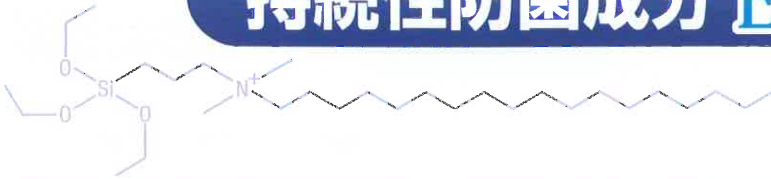

人の集まる生活空間



介護・福祉施設・医療機関




トイレ周り



衛生手袋



歯科医院(ユニット)

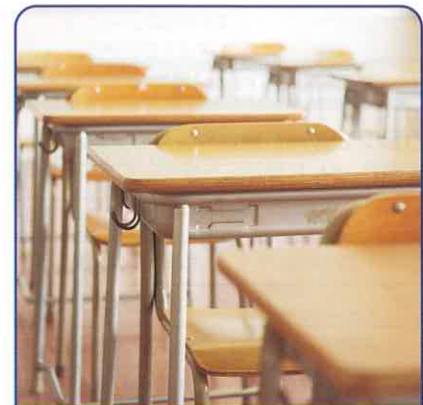

学校・教育施設

■ 特長

- 世界初の固定化除菌成分配合
- 対象物に固定化され、効果が持続
- 低濃度で幅広い殺菌スペクトル
- 歯科分野で用いられる成分由来
- 乾燥後無臭
- 漂白作用無し

■ Etakとは

広島大学大学院医歯薬保健学研究院二川教授が開発した、対象物に固定化し長時間「防菌」「抗ウイルス作用」が持続する特許成分です。 **文部科学大臣表彰 科学技術賞受賞 (平成25年度)**

特許：第3834655「抗菌性材料、及びその製造方法」
 特許：第4830075「ケイ素含有化合物を含む抗菌剤組成物、並びに抗菌化方法、洗浄・洗口方法及び抗菌剤固着」
 特許：第4848484「抗菌剤水溶液及びその保存方法」
 特許：第4972743「洗浄剤組成物および洗浄方法」



二川浩樹(にかわ・ひろき)


歯科医師 歯学博士 日本歯科補綴学会指導医 Infection Control Doctor
 広島大学大学院医歯薬保健学研究院教授

<略歴>

1986年 広島大学歯学部卒業後、同大学大学院入学
 1990年 歯学研究科修了、歯学博士
 歯学部付属病院を経て、
 2012年 広島大学歯学部副学部長

専門・研究課題として、Candida albicansとカリエス、口腔内常在細菌叢とカリエスリスク、自然免疫とCandida、プロバイオティクスの口腔への応用、固定化抗菌剤「Etak」の開発と抗菌・抗ウイルス加工、MR画像からの顎関節シミュレーションモデルの構築に取り組む。
 主な業績として、虫歯菌の発育を阻止し、抗菌効果のあるロイテリ菌(乳酸菌)を発見し、ロイテリ菌を配合したヨーグルトの商品開発や、今回の固定化消毒成分でも多数の特許を取得。
 著書は「義歯の洗浄」(2002年、デンタルダイヤモンド社から刊行)。

■ 一般的な除菌剤との違い

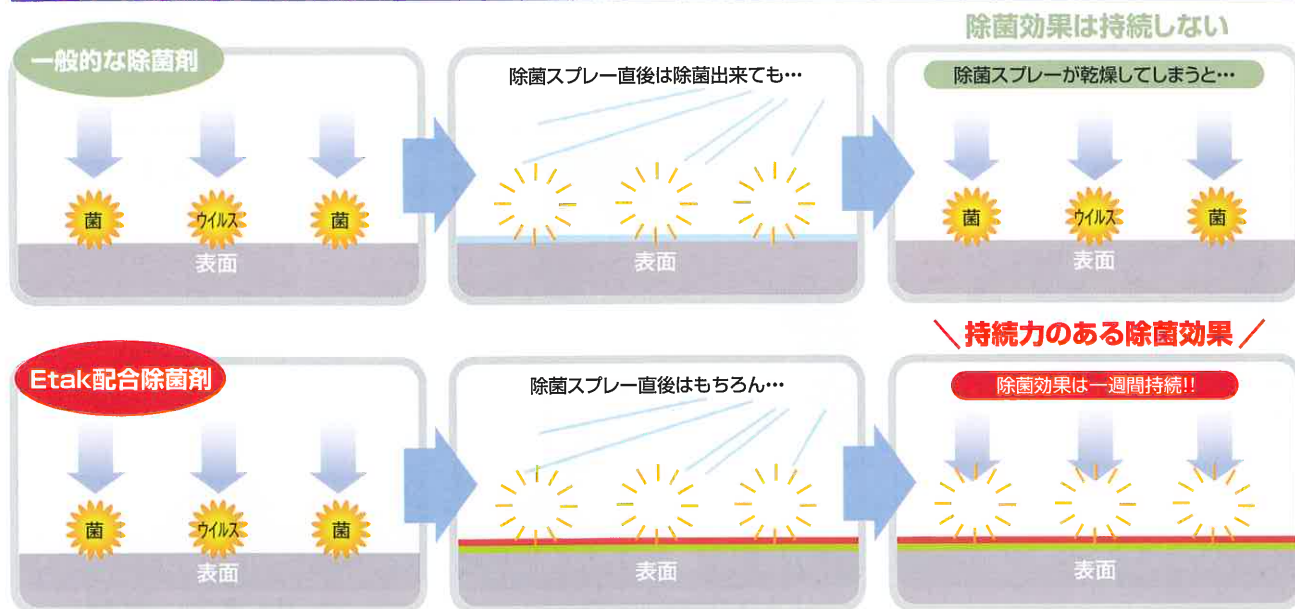


■ 安全性について

Etakは口腔内の治療や洗浄に使用されている成分から生まれた、化粧品成分として国際的表示名称(INCI)に登録されている化合物ですので、どんな場所にも安心してお使いいただけます。

試験項目	試験結果
皮膚一次刺激性試験	無刺激性
皮膚感作性試験	陰性
変異原性試験	陰性
急性経口毒性試験	2,000mg/kg 以上
眼刺激性試験	無刺激性
皮膚連続刺激性試験	無視出来る程度
ヒトパッチテスト	安全品

■ 防菌効果試験

試験方法：Etak処理した対象物と、未処理の対象物をそれぞれの菌に接触させ、その差により殺菌効果を確認した。

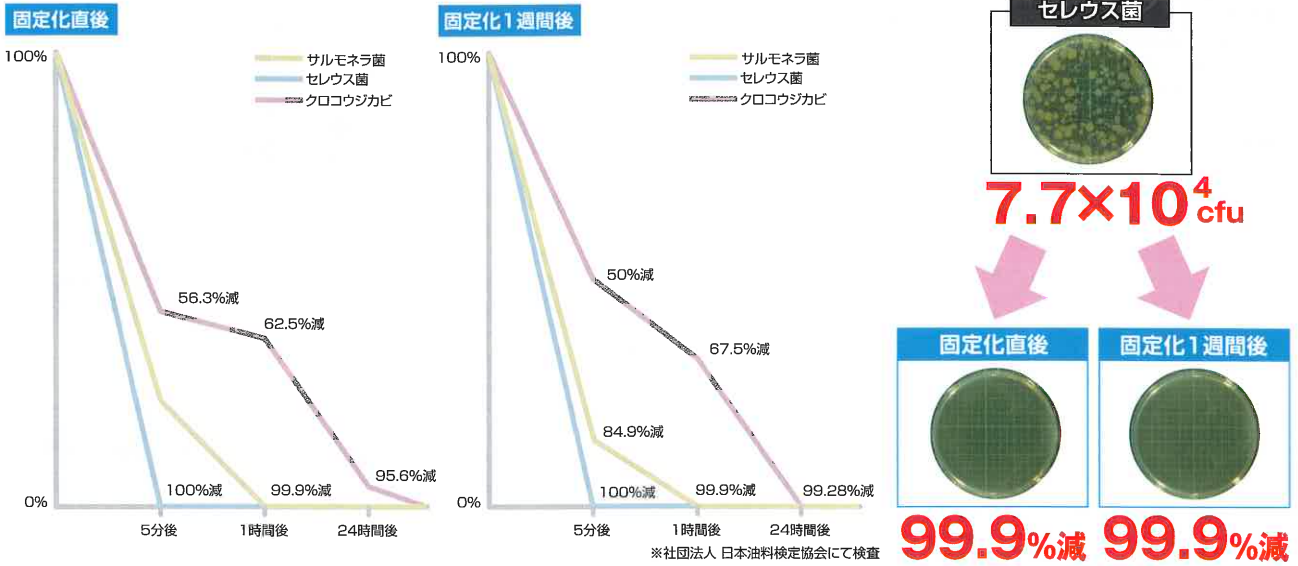

■ 持続的な除菌スペクトル一覧

総称	グラム陽性菌	グラム陰性菌	真菌		抗酸菌	ウイルス	
			酵母	糸状菌		エンベロープ有	エンベロープ無
持続的な 防菌効果	効果有り	黄色ブドウ球菌 MRSA S.mutans S.sobrinus (虫歯原因菌) セレウス菌 表皮ぶどう球菌 (わきがの原因菌)	大腸菌 O-157 サルモネラ マイコプラズマ Corynebacterium xerosis (わきが原因菌)	マラセチア カンジダ菌 (C.albicans) (C.tropicalis) (C.glabrata)	黒コウジカビ 黒カビ 【静菌レベル】 Trichophyton Rubum (水虫原因菌) Trichophyton tonsurans (新型水虫菌)	トリインフルエンザ ヒトインフルエンザ 豚インフルエンザ ヘルペスウイルス	ノロウイルス (ネコカリシウイルス) アデノウイルス
	理論上 効果有り		酢酸菌 レジオネラ			パラインフルエンザ ムンプスウイルス コロナウイルス 狂犬病ウイルス B型肝炎ウイルス C型肝炎ウイルス ニューカッスルウイルス SARSウイルス 麻疹ウイルス マレック病ウイルス 鶏白血病・肉腫ウイルス RSウイルス HIV	
	効果無し 若しくは弱い		緑膿菌※ セバシア※			結核菌	

※持続効果は無いが、アルコールにより一時的な除菌としては有効。

【試験依頼先】

広島大学大学院医歯薬保健学研究院 教授 二川浩樹 教授 坂口剛正	大阪府立大学大学院 生命環境科学獣医学微生物学教室 社団法人日本油料検定協会 総合分析センター 財団法人日本食品分析センター
--	--

用 途

机、手すり、衣類、衛生手袋、エアコン・空気清浄機のフィルター、サニタリー用品、介護用品、トイレ、便座等の防菌。

使用 方法

付属のノズルを本体に取り付け、専用のスプレー容器(別売)に小分けしてお使いください。ウイルスや細菌の付着が気になる場所や対象物の汚れを、予め除去した後に約20cm以上離してまんべんなく噴霧してください。通常、効果は約1週間程度持続します。*人の多く集まる所では、週に2~3回を目安にご使用をおすすめします。

【固定化しにくいもの】アクリル、塩化ビニール、(*プラスチック製品には固定化されにくい場合がありますので、こまめにご使用ください。)

【使用できないもの】皮革類、毛皮、貴金属、金箔・絹製品、和装品、漆器、大理石、その他ペーパーやニスなどの塗装部、アクリル製・スチロール製のプラスチック、電気製品、照明器具など。

内 容 成 分

水、エタノール、エトキシシラン系化合物(固定化防菌成分)(0.09w/w%)

危 険









引火性の強い液体および蒸気

【使用上の注意】●火気やその他着火源(静電気を含む)から隔離してください。●本品を直接人体には使用しないでください。●飲用不可。●食品やなめたり口に含んだりする商品には使用しないでください。●換気のないところで大量に使用しないでください。また換気している場合でも、アルコール臭が無くなっているのを確認してから入室してください。(小児のいる室内では使用しないでください)●アルコール過敏症の方は使用しないでください。●他の製品との併用はおやめください。●希釈しての使用はおやめください。●用途以外に使用しないでください。●開封後はお早めにご使用ください。●使用後の容器は自治体の指示に従って捨ててください。

【保管及び取扱上の注意】●小児の手の届かないところに保管してください。●高温及び直射日光の当たる場所、極端に低温になる場所への保管はおやめください。室温で保管してください。転倒・落下・破損・漏洩のないよう注意してください。●キャップを締め、箱に入れて保管してください。●使用期限をお守りください。

応 急 処 置

●万一火災が発生した場合は、水、又はアルコール用消火器で消してください。●万一目に入った場合はこすらず、大量の水で洗い流し、医師に相談してください。●万一飲み込んだ場合は大量の水を飲ませ、吐かせた後に医師に相談してください。

パッケージ	商品特長	品名 JANコード	伝票出力名				重量(g)					
			A価	入数	サイズ幅×奥行×高さ(mm) (上段単品・中段中箱・下段箱)	ITFコード						
	<ul style="list-style-type: none"> ●特許成分Etak配合 ●除菌成分をその場に固定化 ●口腔分野由来の安心の除菌成分 ●お部屋にも衣類にもご使用できます ●日本製 ●非危険物 ●漂白作用はありません 	Etak in フルプロテクション ZERO 業務用 2L  4 973210 981284	E	T	A	K	キ	ヨ	ウ	ム		
			ヨ	ウ	R	2	L					
			オープン	4 (1×4)	131 × 105 × 280	2,085						
				285 × 228 × 315	8,780	14973210981281						
	<ul style="list-style-type: none"> ●特許成分Etak配合 ●除菌成分をその場に固定化 ●口腔分野由来の安心の除菌成分 ●お部屋にも衣類にもご使用できます ●日本製 ●非危険物 ●漂白作用はありません 	Etak in フルプロテクション ZERO 業務用 5L  4 973210 981291	E	T	A	K	キ	ヨ	ウ	ム		
			ヨ	ウ	R	5	L					
			オープン	1 (1×1)	- × - × -	-						
				197 × 197 × 197	5,325	14973210981298						
	<ul style="list-style-type: none"> ●詰替専用容器 ●噴霧用スプレータイプ ●250mL ●日本製 	Etak ギョウムヨウ 250ML スプレーヨウキ  4 973210 981352	E	T	A	K	キ	ヨ	ウ	ム		
			ヨ	ウ	2	5	0	M	L	ヨ	ウ	キ
			オープン	12 (1×12)	100 × 50 × 160	52						
				325 × 385 × 175	1,430							
	<ul style="list-style-type: none"> ●詰替専用容器 ●据え置き用ポンプタイプ ●600mL ●日本製 	Etak ギョウムヨウ 600ML ポンプヨウキ  4 973210 040868	E	T	A	K	キ	ヨ	ウ	ム		
			ヨ	ウ	6	0	0	M	L	ヨ	ウ	キ
			オープン	12 (1×12)	70 × 70 × 190	78						
				325 × 385 × 175	1,740							

お問い合わせは

JEX ジェクス株式会社

〒540-0012 大阪市中央区谷町2丁目3番12号

お客様相談室 06-6942-4416

(祝祭日を除く 月~金 9:30~17:00)

<http://www.jex-inc.co.jp/>